

# ホールダウンコーナー 床合板仕様Ⅱ

## 施工マニュアル

### 保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター性能認定品  
告示1460号 第二号(へ) 該当品  
短期許容引張耐力11.5kN/N値2.1

### ■使用上のご注意

ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ及びビスは、指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工する際には、以下の点にご注意ください。

- ・ バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エアー式は使用しないでください。
- ・ ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・ 金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちは、しないでください。
- ・ 一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・ 堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

### 使用箇所・用途

柱・横架材の接合に使用します。

### 接合具


使用本数(10本)

- 〔 柱……………角ビットビス TBA-65 (6本) 〕
- 〔 横架材…角ビットビス TBA-120 (4本) 〕

### 施工方法

1. 取付位置を合わせ、床合板の上から横架材に専用角ビットビスTBA-120(4本)をとめつけます。
2. 柱に専用角ビットビスTBA-65(6本)をとめつけます。

### ■取付図例

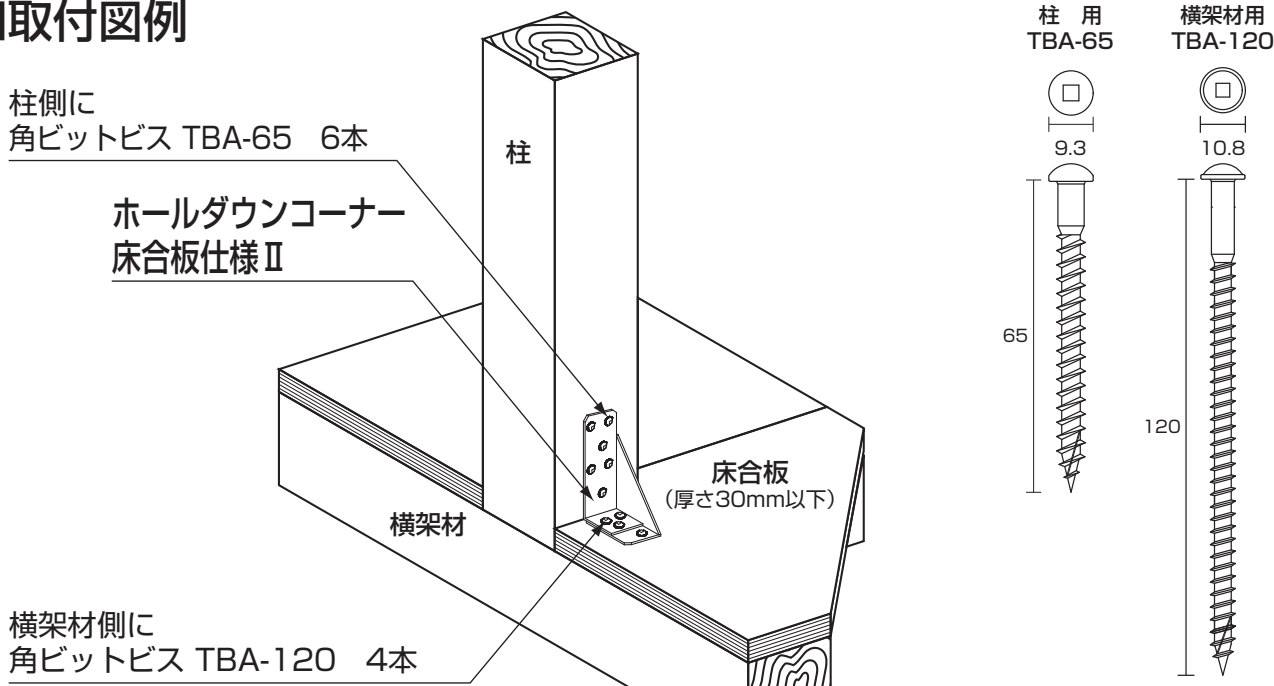

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313  
(受付時間) 平日 9:00-17:00  
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>